


# THERMOLEC

## CTH-291 Organigramme

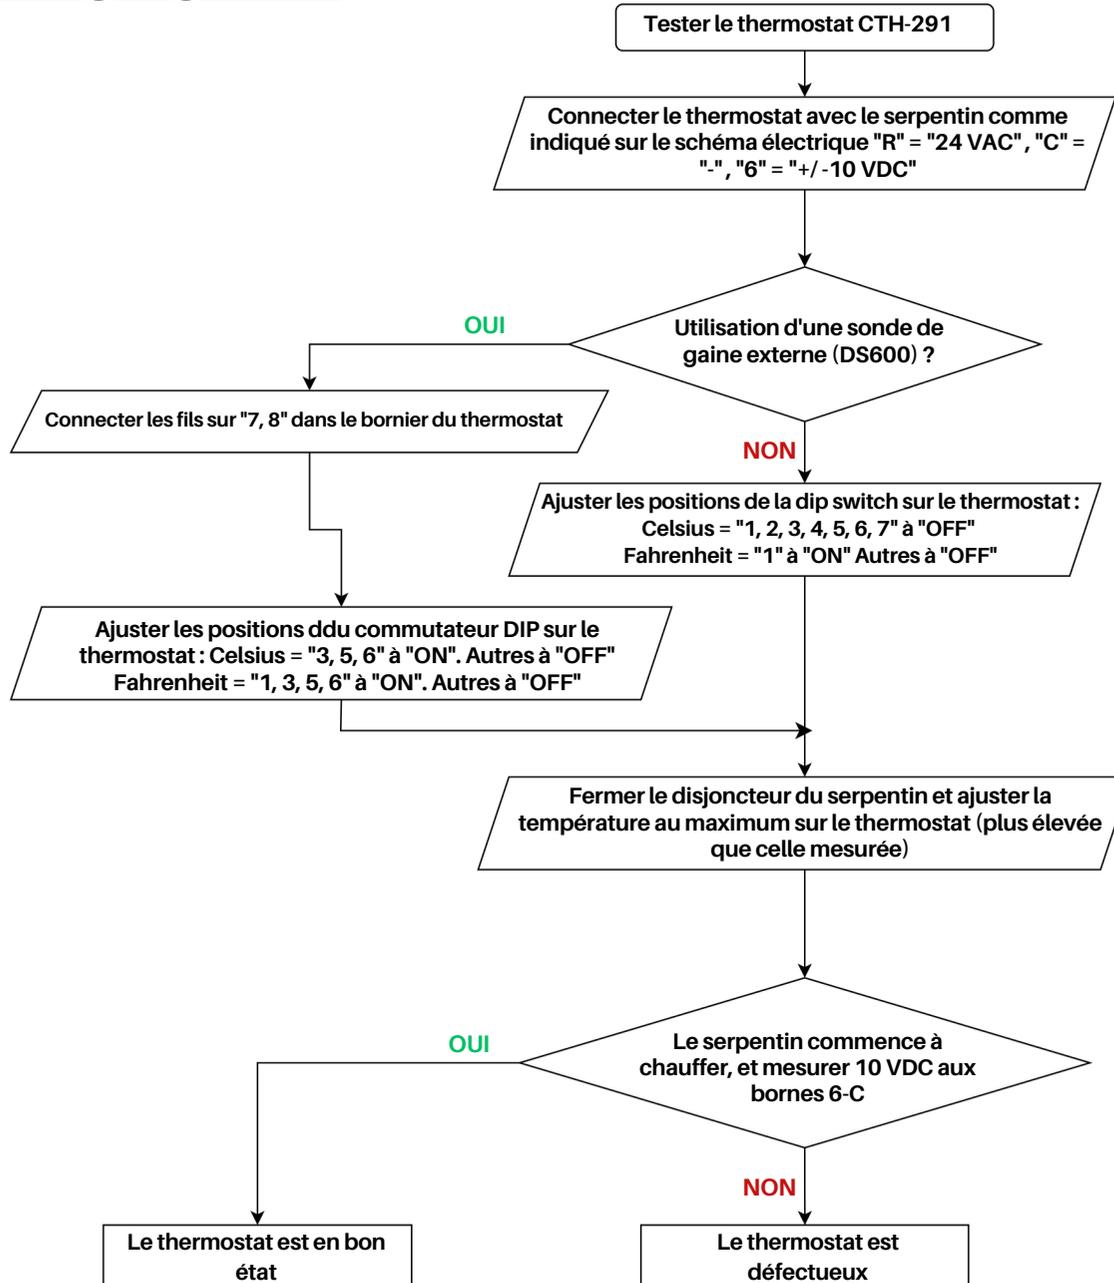

**AVIS**

**ATTENTION** aux chocs électriques  
Couper toute alimentation électrique du serpentin de chauffage et/ou d'autres équipements en proximité du site ou les travaux sont exécutés  
Les travaux doivent être réalisés par un technicien qualifié

**NOTES:**

- Si le thermostat affiche 2 traits "--" sur son écran, la température est en dehors de l'intervalle de fonctionnement  
15C < T < 55C or 5F < T < 130F
- Si l'écran du thermostat s'éteint même s'il est alimenté en 24 VAC, le remplacement est requis