


AVIS
 ATTENTION aux chocs électriques
 Couper toute alimentation électrique du serpentín de chauffage et/ou d'autres équipements en proximité du site ou les travaux sont exécutés
 Les travaux doivent être réalisé par un technicien qualifié

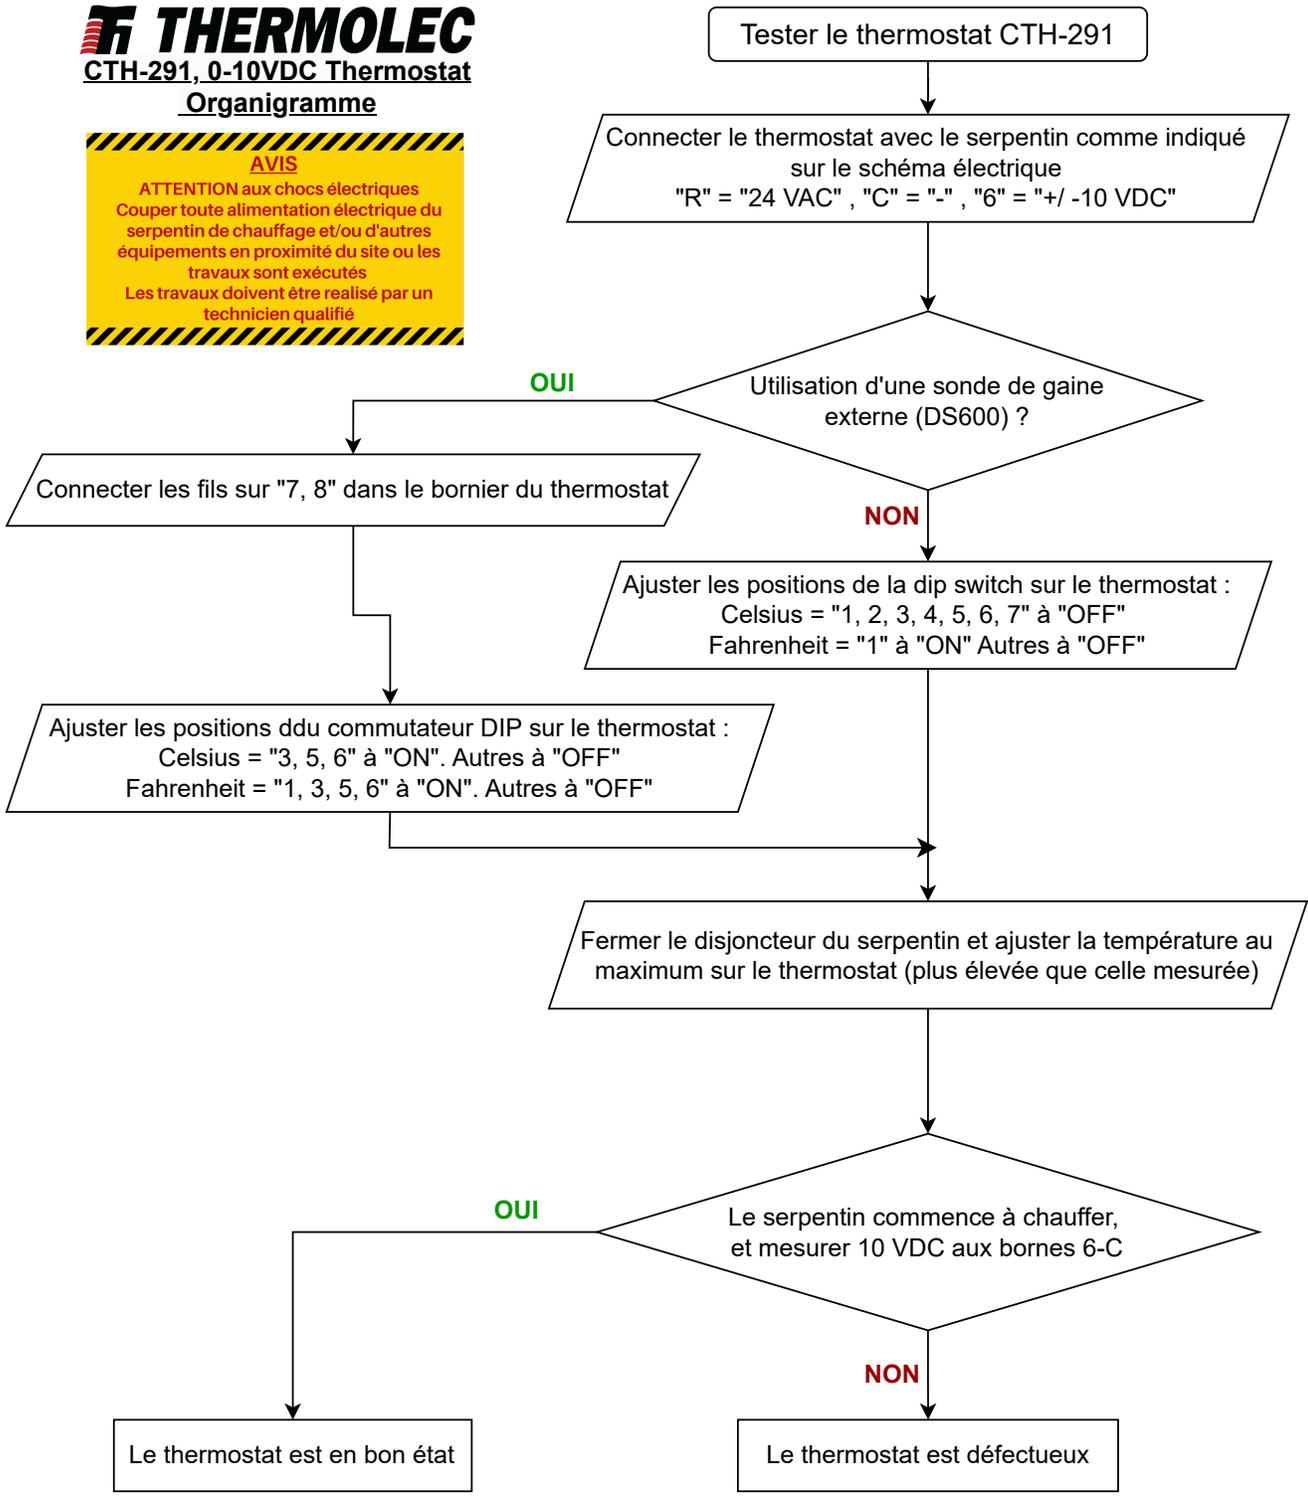

NOTES :

- Si le thermostat affiche 2 traits "--" sur son écran, la température est en dehors de l'intervalle de fonctionnement
 $-15C < T < 55C$ ou $5F < T < 130F$
- Si l'écran du thermostat s'éteint même s'il est alimenté en 24 VAC, le remplacement est requis